


Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Projekt : BG „Am Karpf“ Seeg
Projektnr.: 216015
Anlage: 4.2

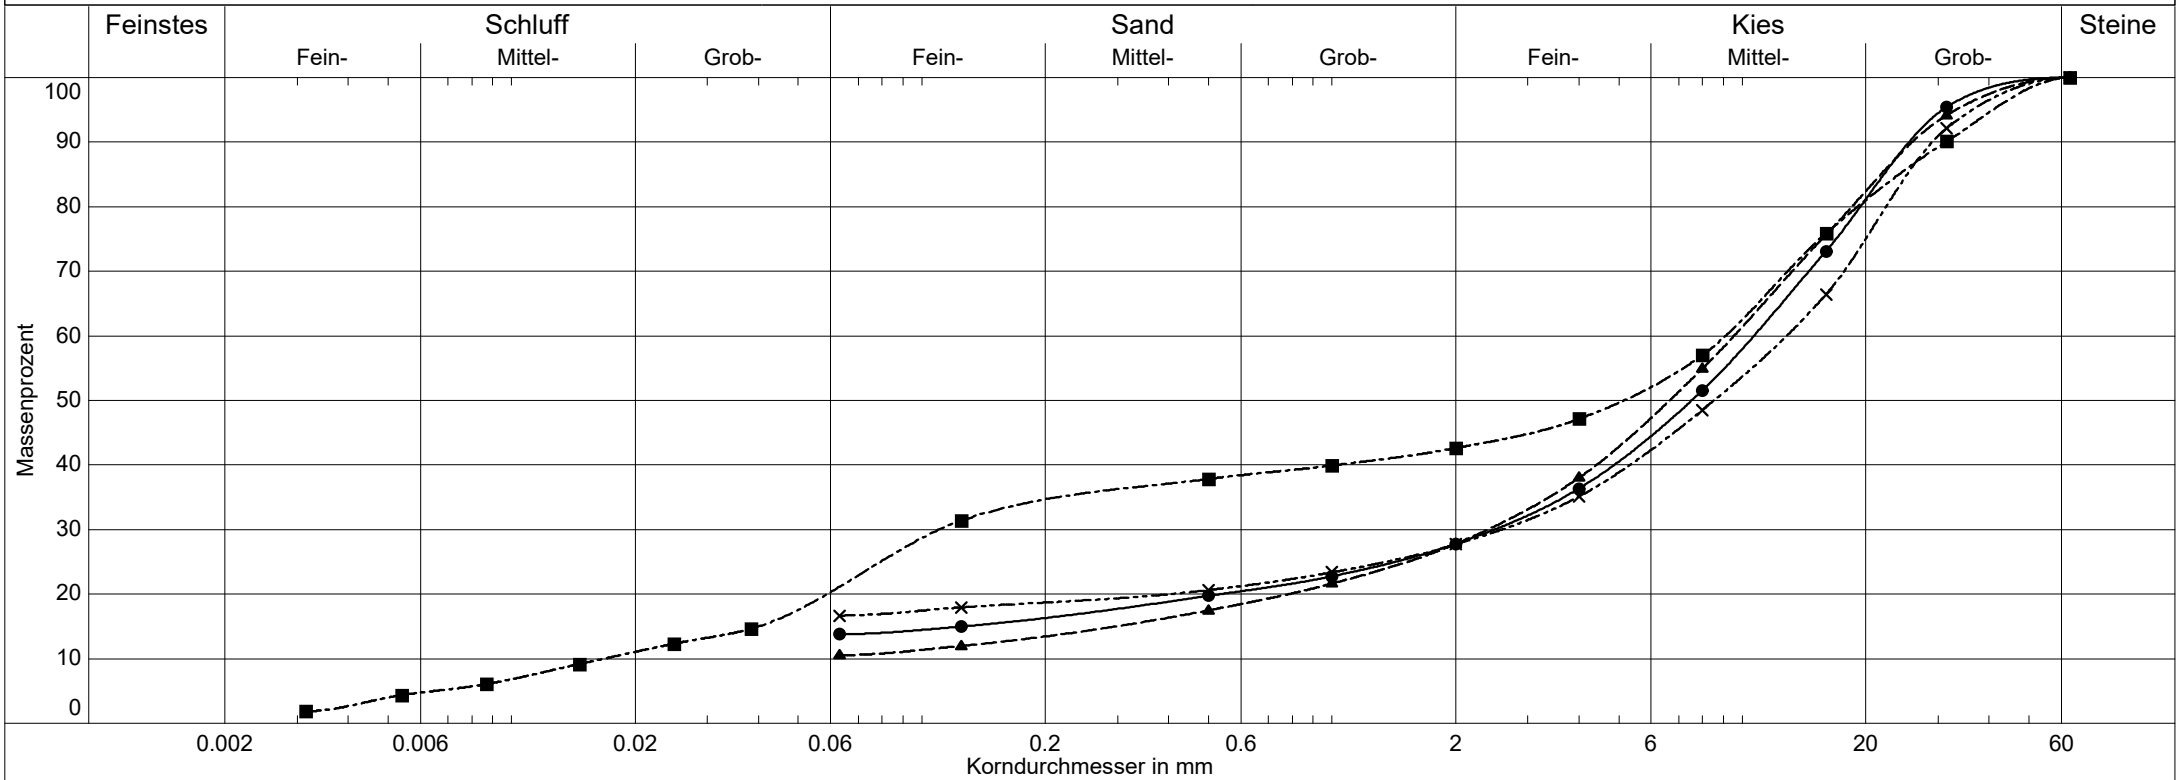

Probenummer	—●— RKS2-P2+P3	—▲— RKS4-P2	—■— RKS6-P1	—×— RKS7-P3	
Entnahmestelle	RKS2	RKS4	RKS6	RKS7	
Entnahmetiefe	0,5-2,7m	0,5-2	0,5-2,0	2,2-3,8m	
Bodengruppe	GU	GU	GU	GU	
Bodenklass. DIN14688	Gr	Gr	siGr	siGr	
Ungleichförm. Cu	-	-	543.0	-	
Krümmungszahl Cc	-	-	0.1	-	
Anteil < 0.063 mm	13.8 %	10.6 %	27.2 %	16.7 %	
Frostempfindl.klasse	F2	F2	F3	F3	
Bodenart DIN4022	G,s',u'	G,s,u'	G,u,s	G,u,s'	
Bezeichnung	P2+P3	P2	P1	P3	
kf nach USBR	8.5E-04 m/s	2.1E-03 m/s	5.3E-06 m/s	4.5E-04 m/s	